



Leszno, dnia 28 stycznia 2022 r.

INW - R / 42 / 2022

**„DORA” Maria Sacha  
ul. Korfatego 6  
64-100 Leszno**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej w Wilkowicach (na odcinku od ul. Mórkowskiej do wysokości działki o nr ewid. 699/29).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych wzdłuż ul. Usługowej w Wilkowicach, na odcinku od ul. Mórkowskiej do wysokości działki o nr ewid. 699/29, wymagana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa sieci realizowana będzie w dwóch etapach, co należy uwzględnić w projekcie. Podział inwestycji na etapy przedstawia załącznik nr 3.

Nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej ul. Usługowej, należy zaprojektować od istniejącej w ul. Mórkowskiej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm, następnie sieć poprowadzić w ww. ulicy, do wysokości działki o nr ewid. 699/29. Ponadto sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w sięgaczach ul. Usługowej (działki o nr ewid. 701/10 i 701/11).

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. Ø 200 mm, ścianie litej i sztywności 8 kN/m<sup>2</sup>,
- nowoprojektowany odcinek sieci należy włączyć do istniejącej na sieci w ul. Usługowej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 105,18 m n.p.m., której kineta jest przygotowana pod włączenie nowoprojektowanego kanału DN 200 mm,
- dopuszczamy włączenie do istniejącej kinety z zastosowaniem łagodnych łuków na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w celu uniknięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową,
- ostatni odcinek sieci z uwagi na płytkie posadowienie, wymaga ocieplenia (dopuszczamy zastosowanie rur PVC termoizolowanych),
- kinety projektowanych studni kanalizacyjnych, należy przygotować pod włączenie przyłączy kanalizacyjnych z działek usytuowanych wzdłuż nowoprojektowanego odcinka sieci,
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. Ø 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl)

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994



- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie zlokalizowane w pasie nawierzchni gruntowej przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 28.01.2024r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt techniczny sieci kanalizacyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. **Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.**

Z poważaniem


Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

**Załączniki:**

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej i w ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Podane rzędne na szkicu są rzędnymi przed zmianą układu wysokościowego.
2. Zdjęcie kinety studni na sieci na skrzyżowaniu ul. Usługowej i ul. Mórkowskiej w Wilkowicach.
3. Mapa z podziałem na etapy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej w Wilkowicach.
4. Szkice geodezyjne powykonawcze sieci wodociągowej w ul. Usługowej i w ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Podane rzędne na szkicach są rzędnymi przed zmianą układu wysokościowego.
5. Wycinek projektowanej drogi w ul. Mórkowskiej w miejscu skrzyżowania z ul. Usługową.

LP

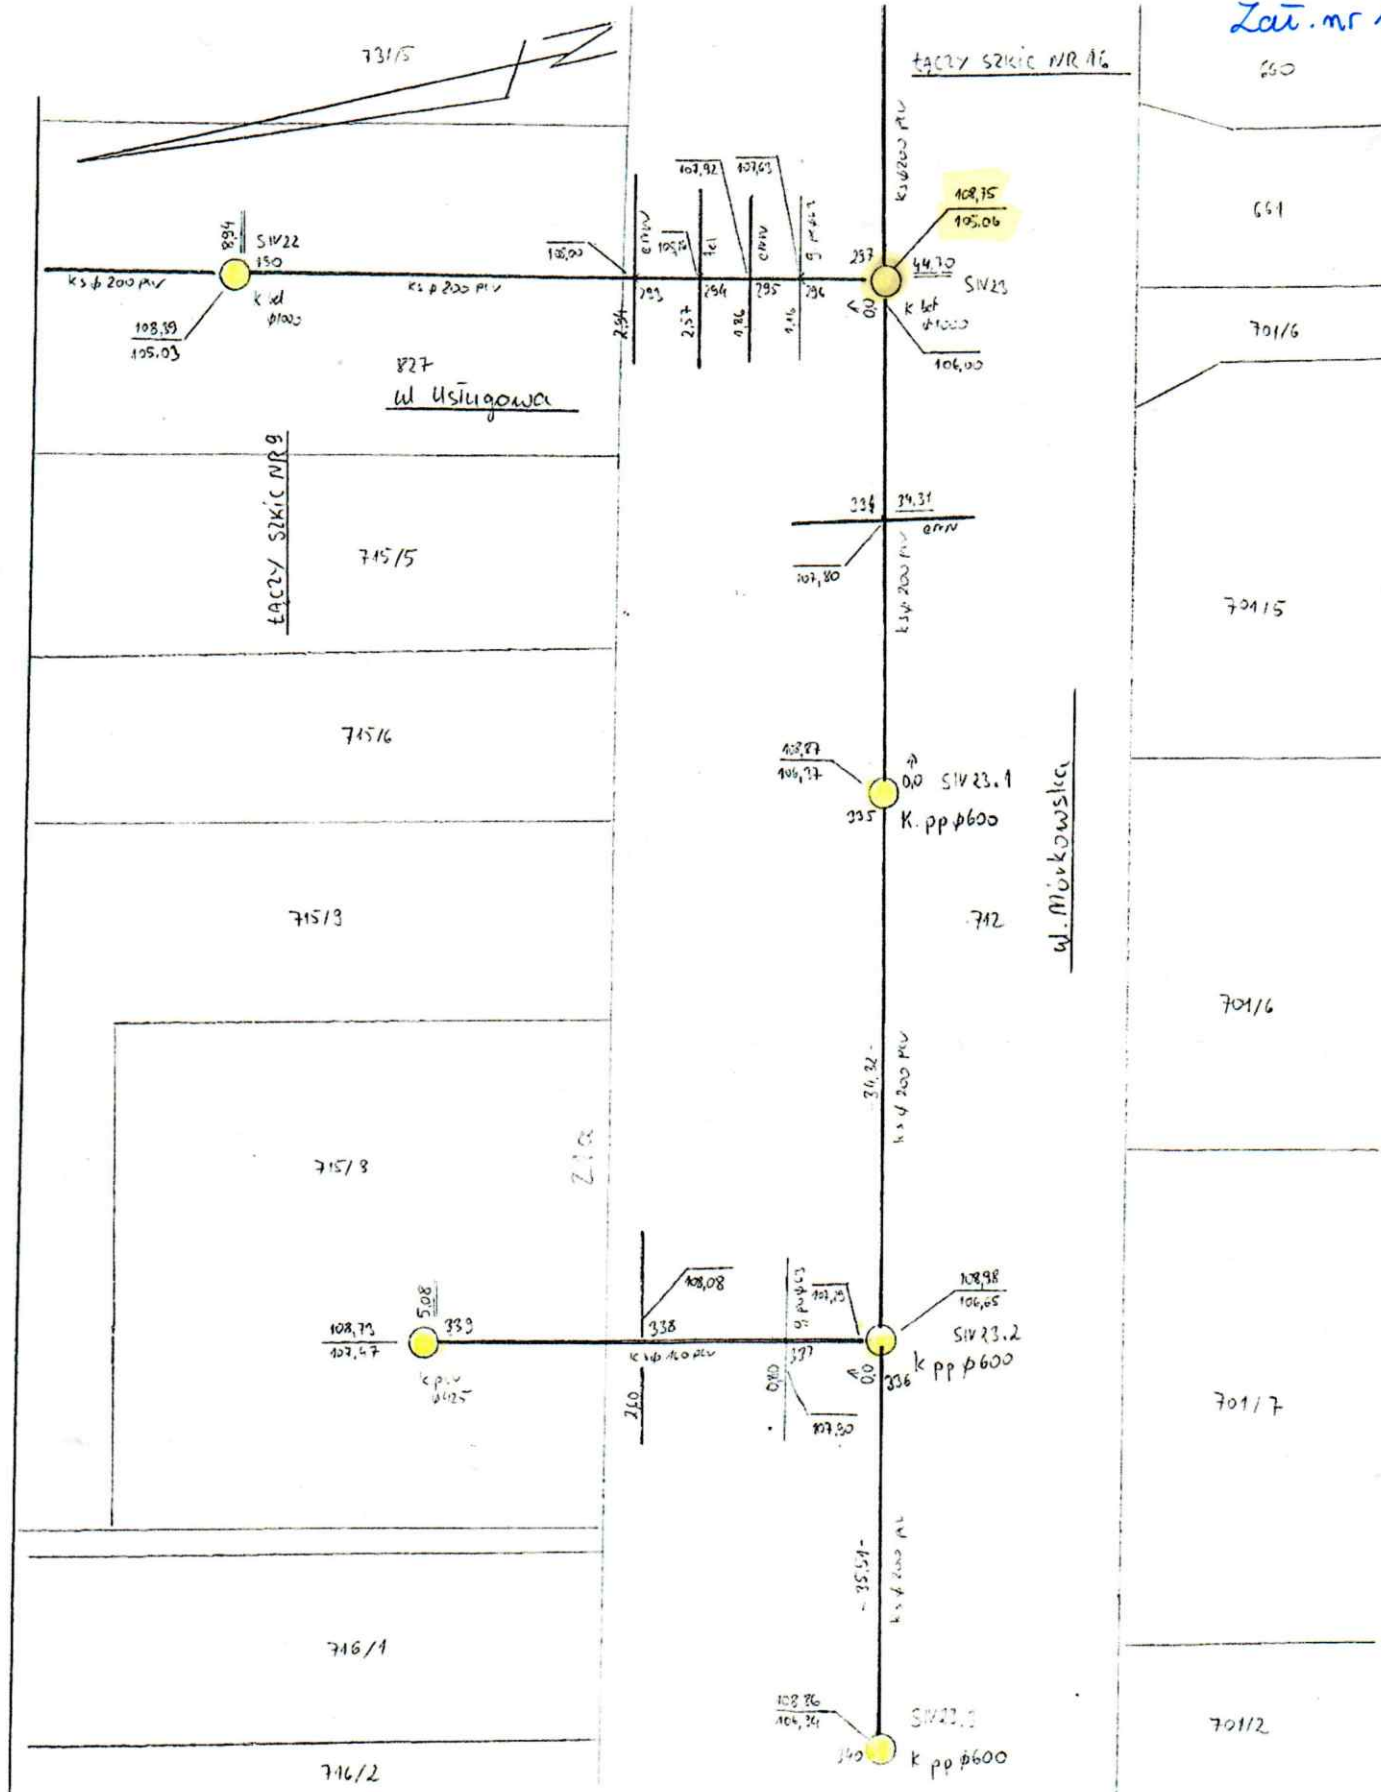


Nazwa lub symbol obiektu WILKOWICE 02 712 ARK. MAP. 14				Jednostka Powykonawcza Rodzaj pracy Sieci i Przyłącza KS	
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy)		Usługi Geodezyjno - Kartograficzne " GEObit " Sp. J.	
Pomierzył	10.11.2011	[Signature]		64 - 100 Leszno, ul. Kąkolewska 21	
Skartował		[Signature]		NIP 697-21-43-693, R:411564084	
Wykreślił		[Signature]		[Signature]	
Scenariusz		[Signature]		[Signature]	







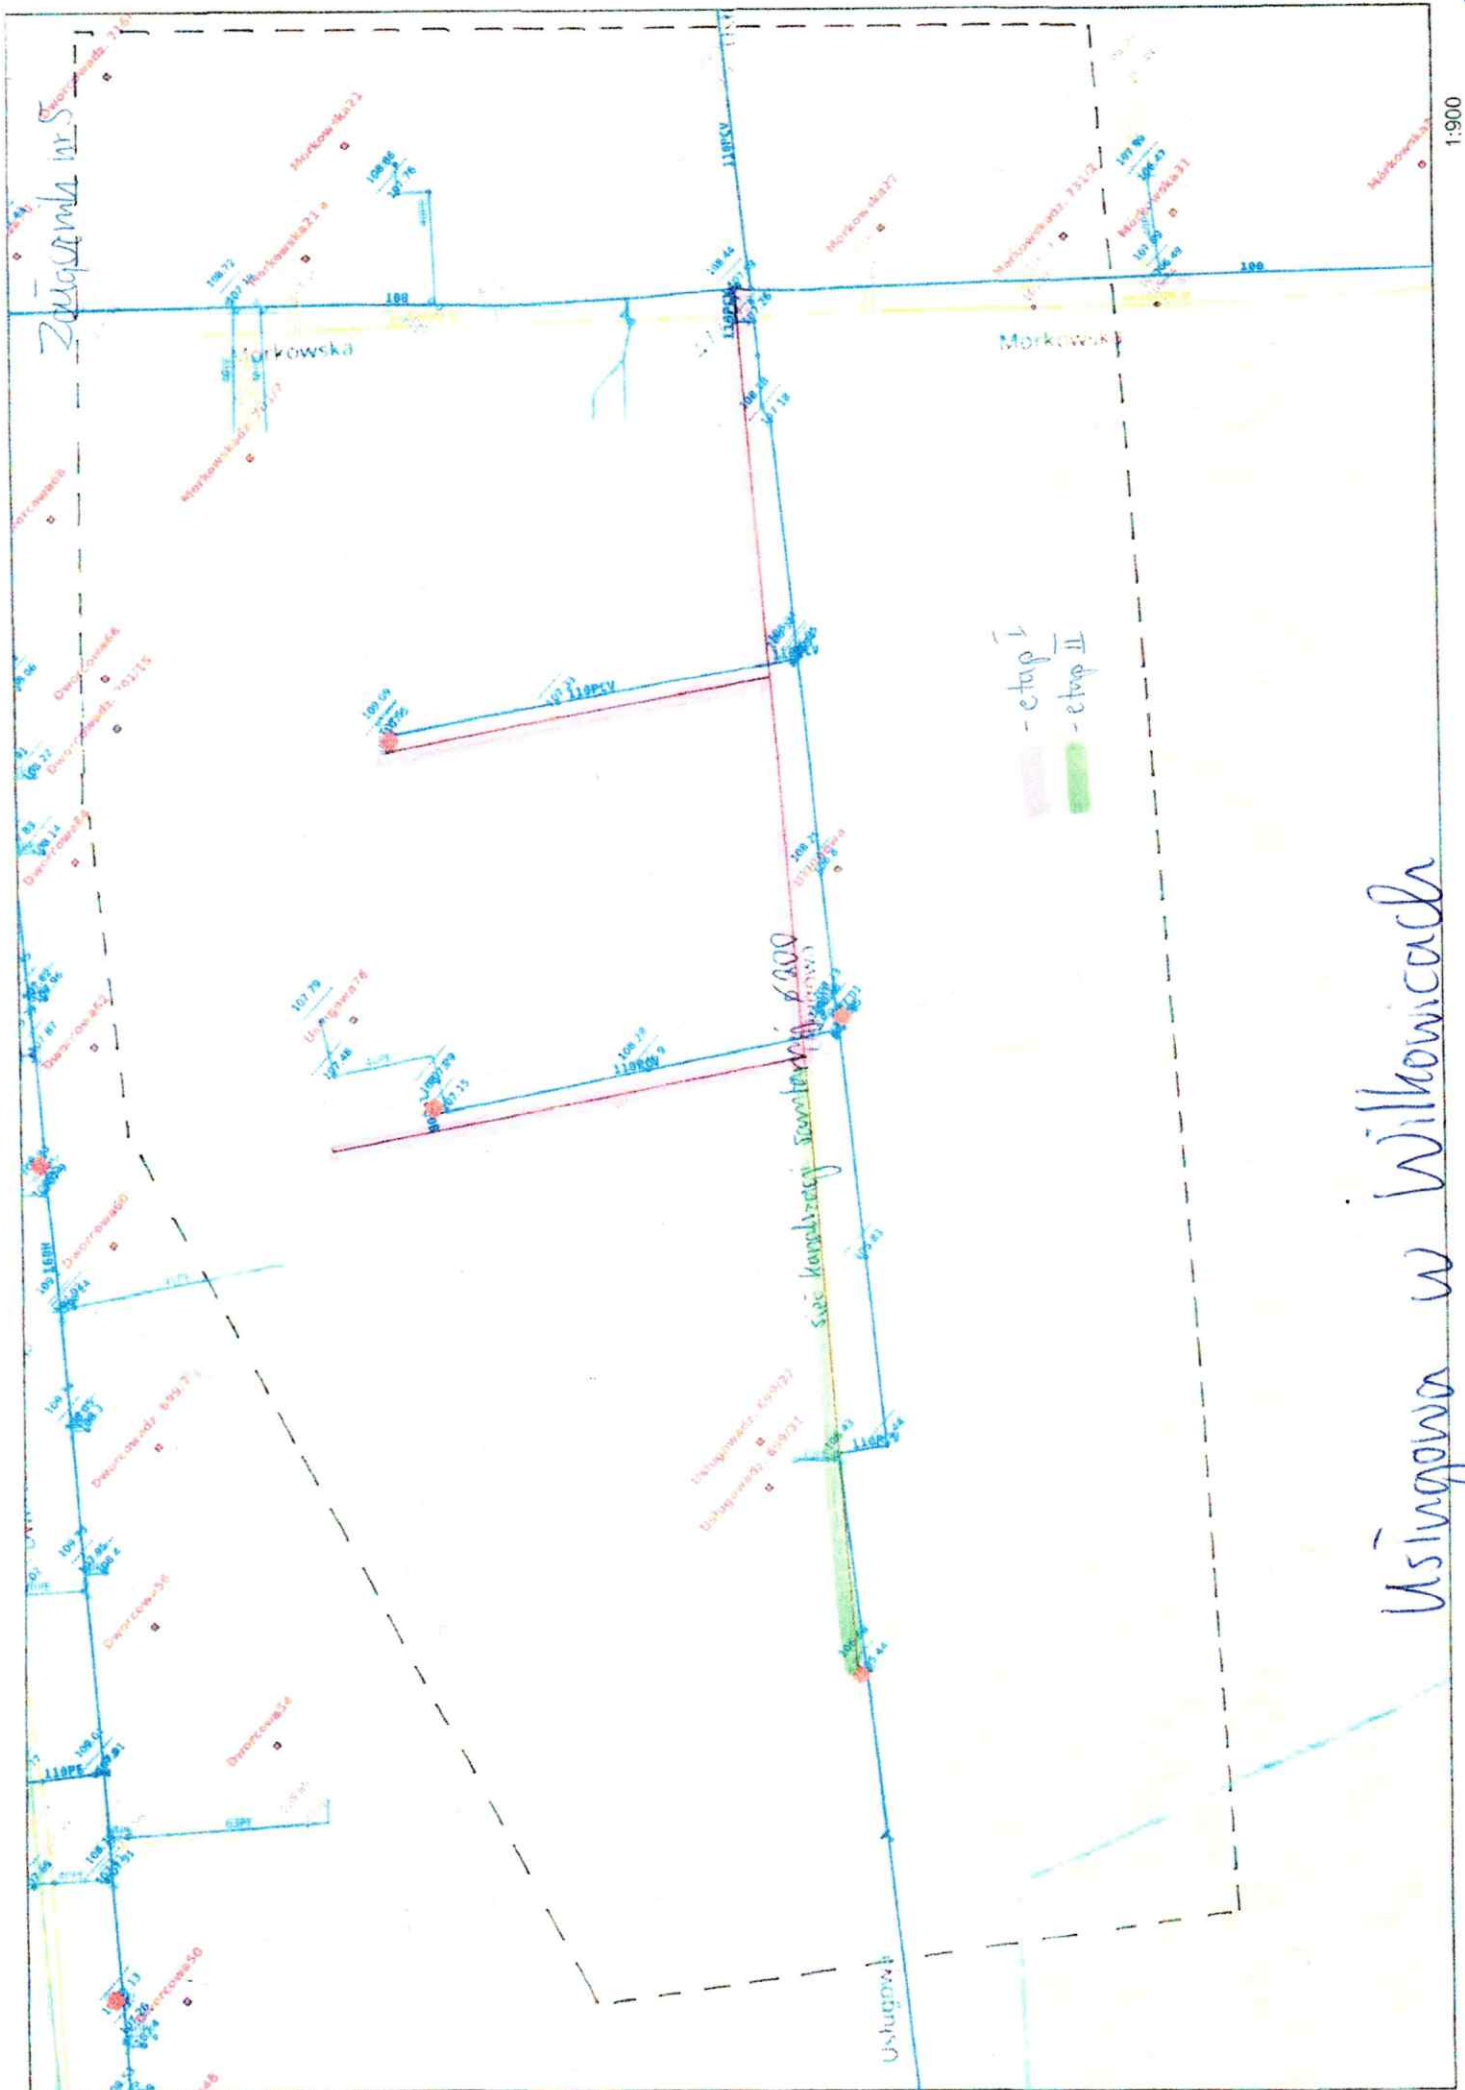


Usługowa w Wilkowicach

	432	414.154
Pierworys Nr.	432	414.203





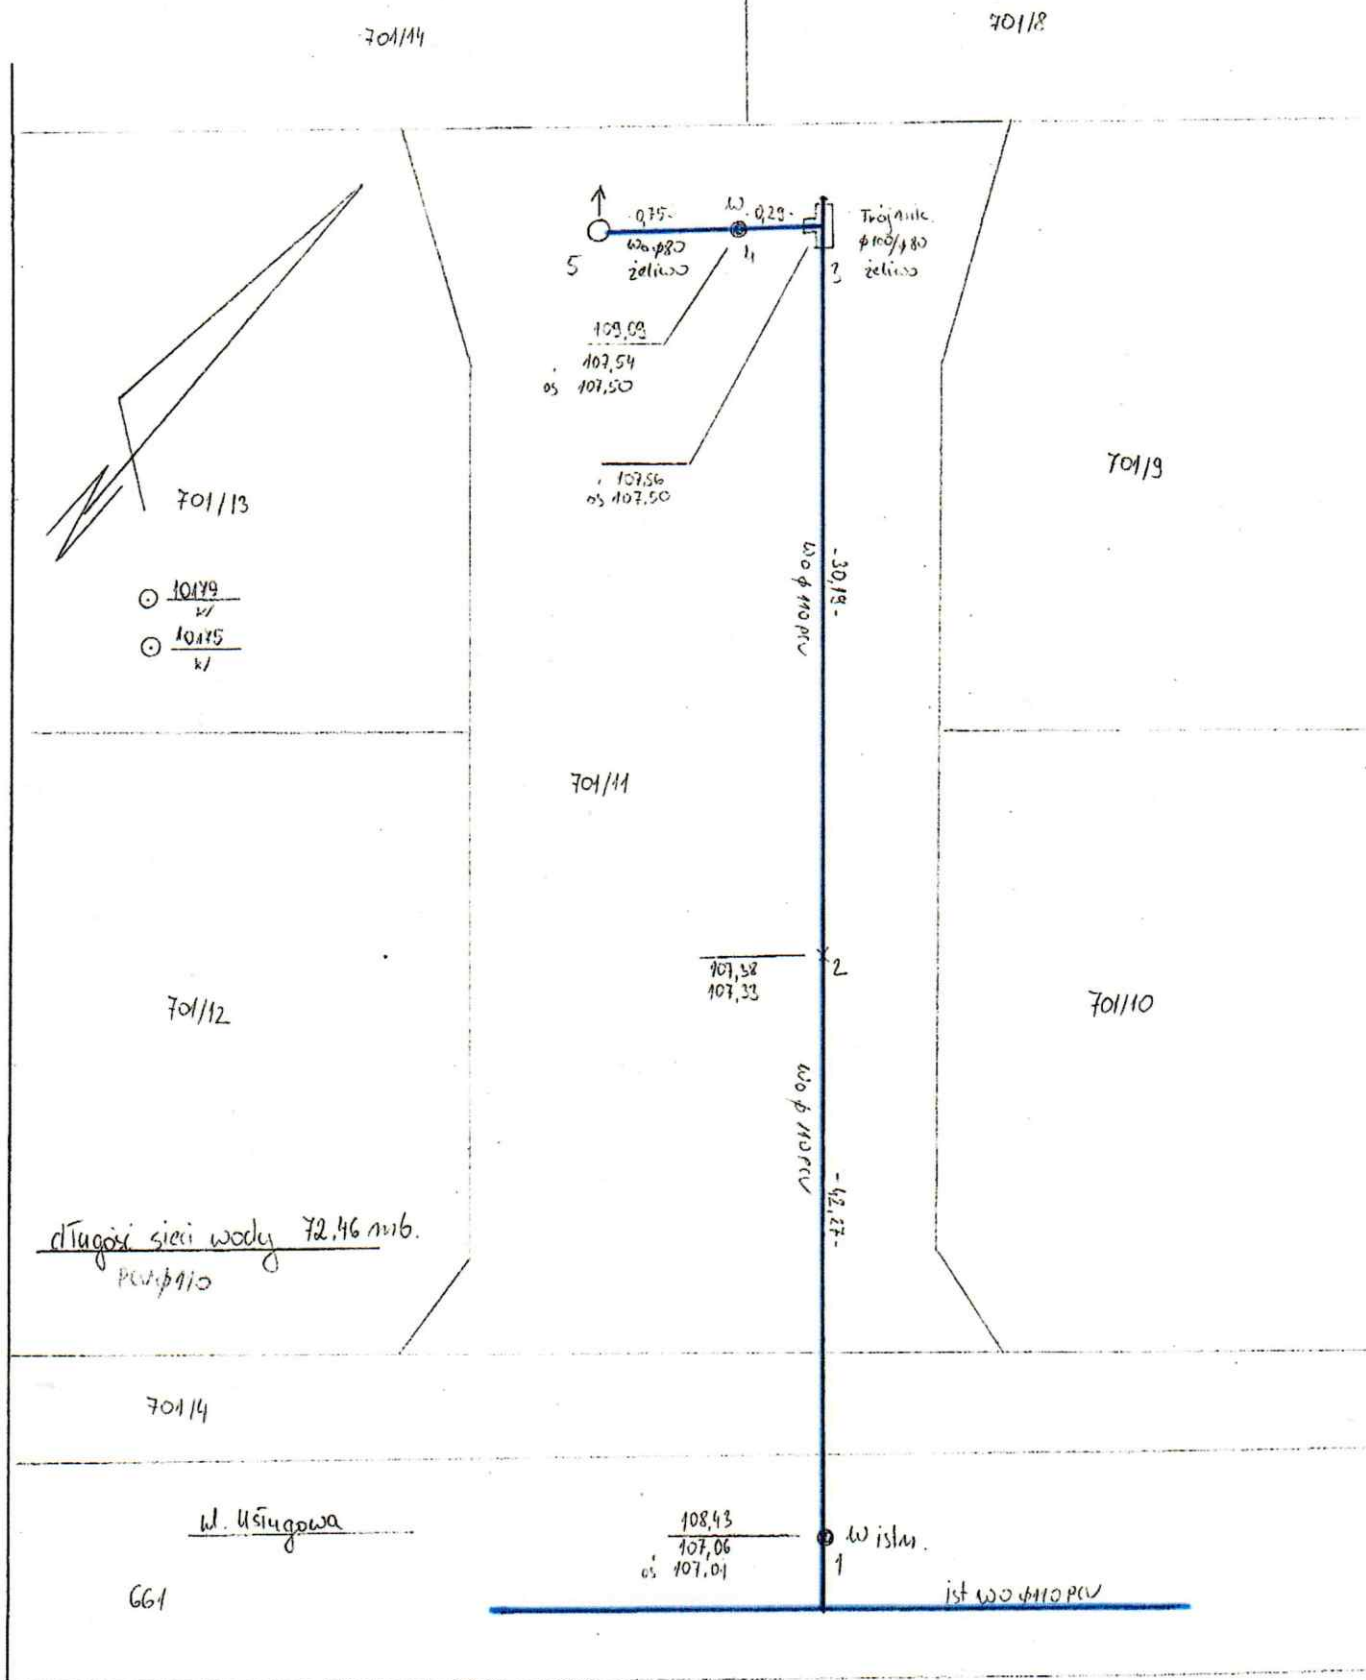

Nazwa lub symbol obiektu WILKOWICE DZ 701/14			Rodzaj pracy JMWSEI.VI. POWYKOPALCZA sieci wodociągowej	
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy) podpis	<b>GEQ</b> <b>Andrzej Wojtyniak</b> 64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21 kom. 609 859 688, kom. 603 661 041 NIP 6971502196, REGON 411105330	
Pomierzył	18.06. 2018r	Andrzej Wojtyniak		
Skartował		Geodeta uprawniony GGK nr 17011	Wojew. WIELKOPOLSKIE Gmina LIPNO Miasto LIPNO Obwód WILKOWICE	Szkieł polowy 1
Wykreślił			KERB-GH.VII.CC40.1214.2013	Pierworys Nr. 6.166.08.18.1.4
Sprawdził				



